




Legenda

-  Confine comunale
-  Linea di cresta
-  Fa calcolato > al valore soglia comunale per amplificazione litologica Periodo 0,1-0,5 sec

NOTA: Non viene prodotta la carta analogica per il periodo 0,5-1,5 sec perchè in tutti i casi verificati il valore Fa calcolato è < al valore soglia comunale

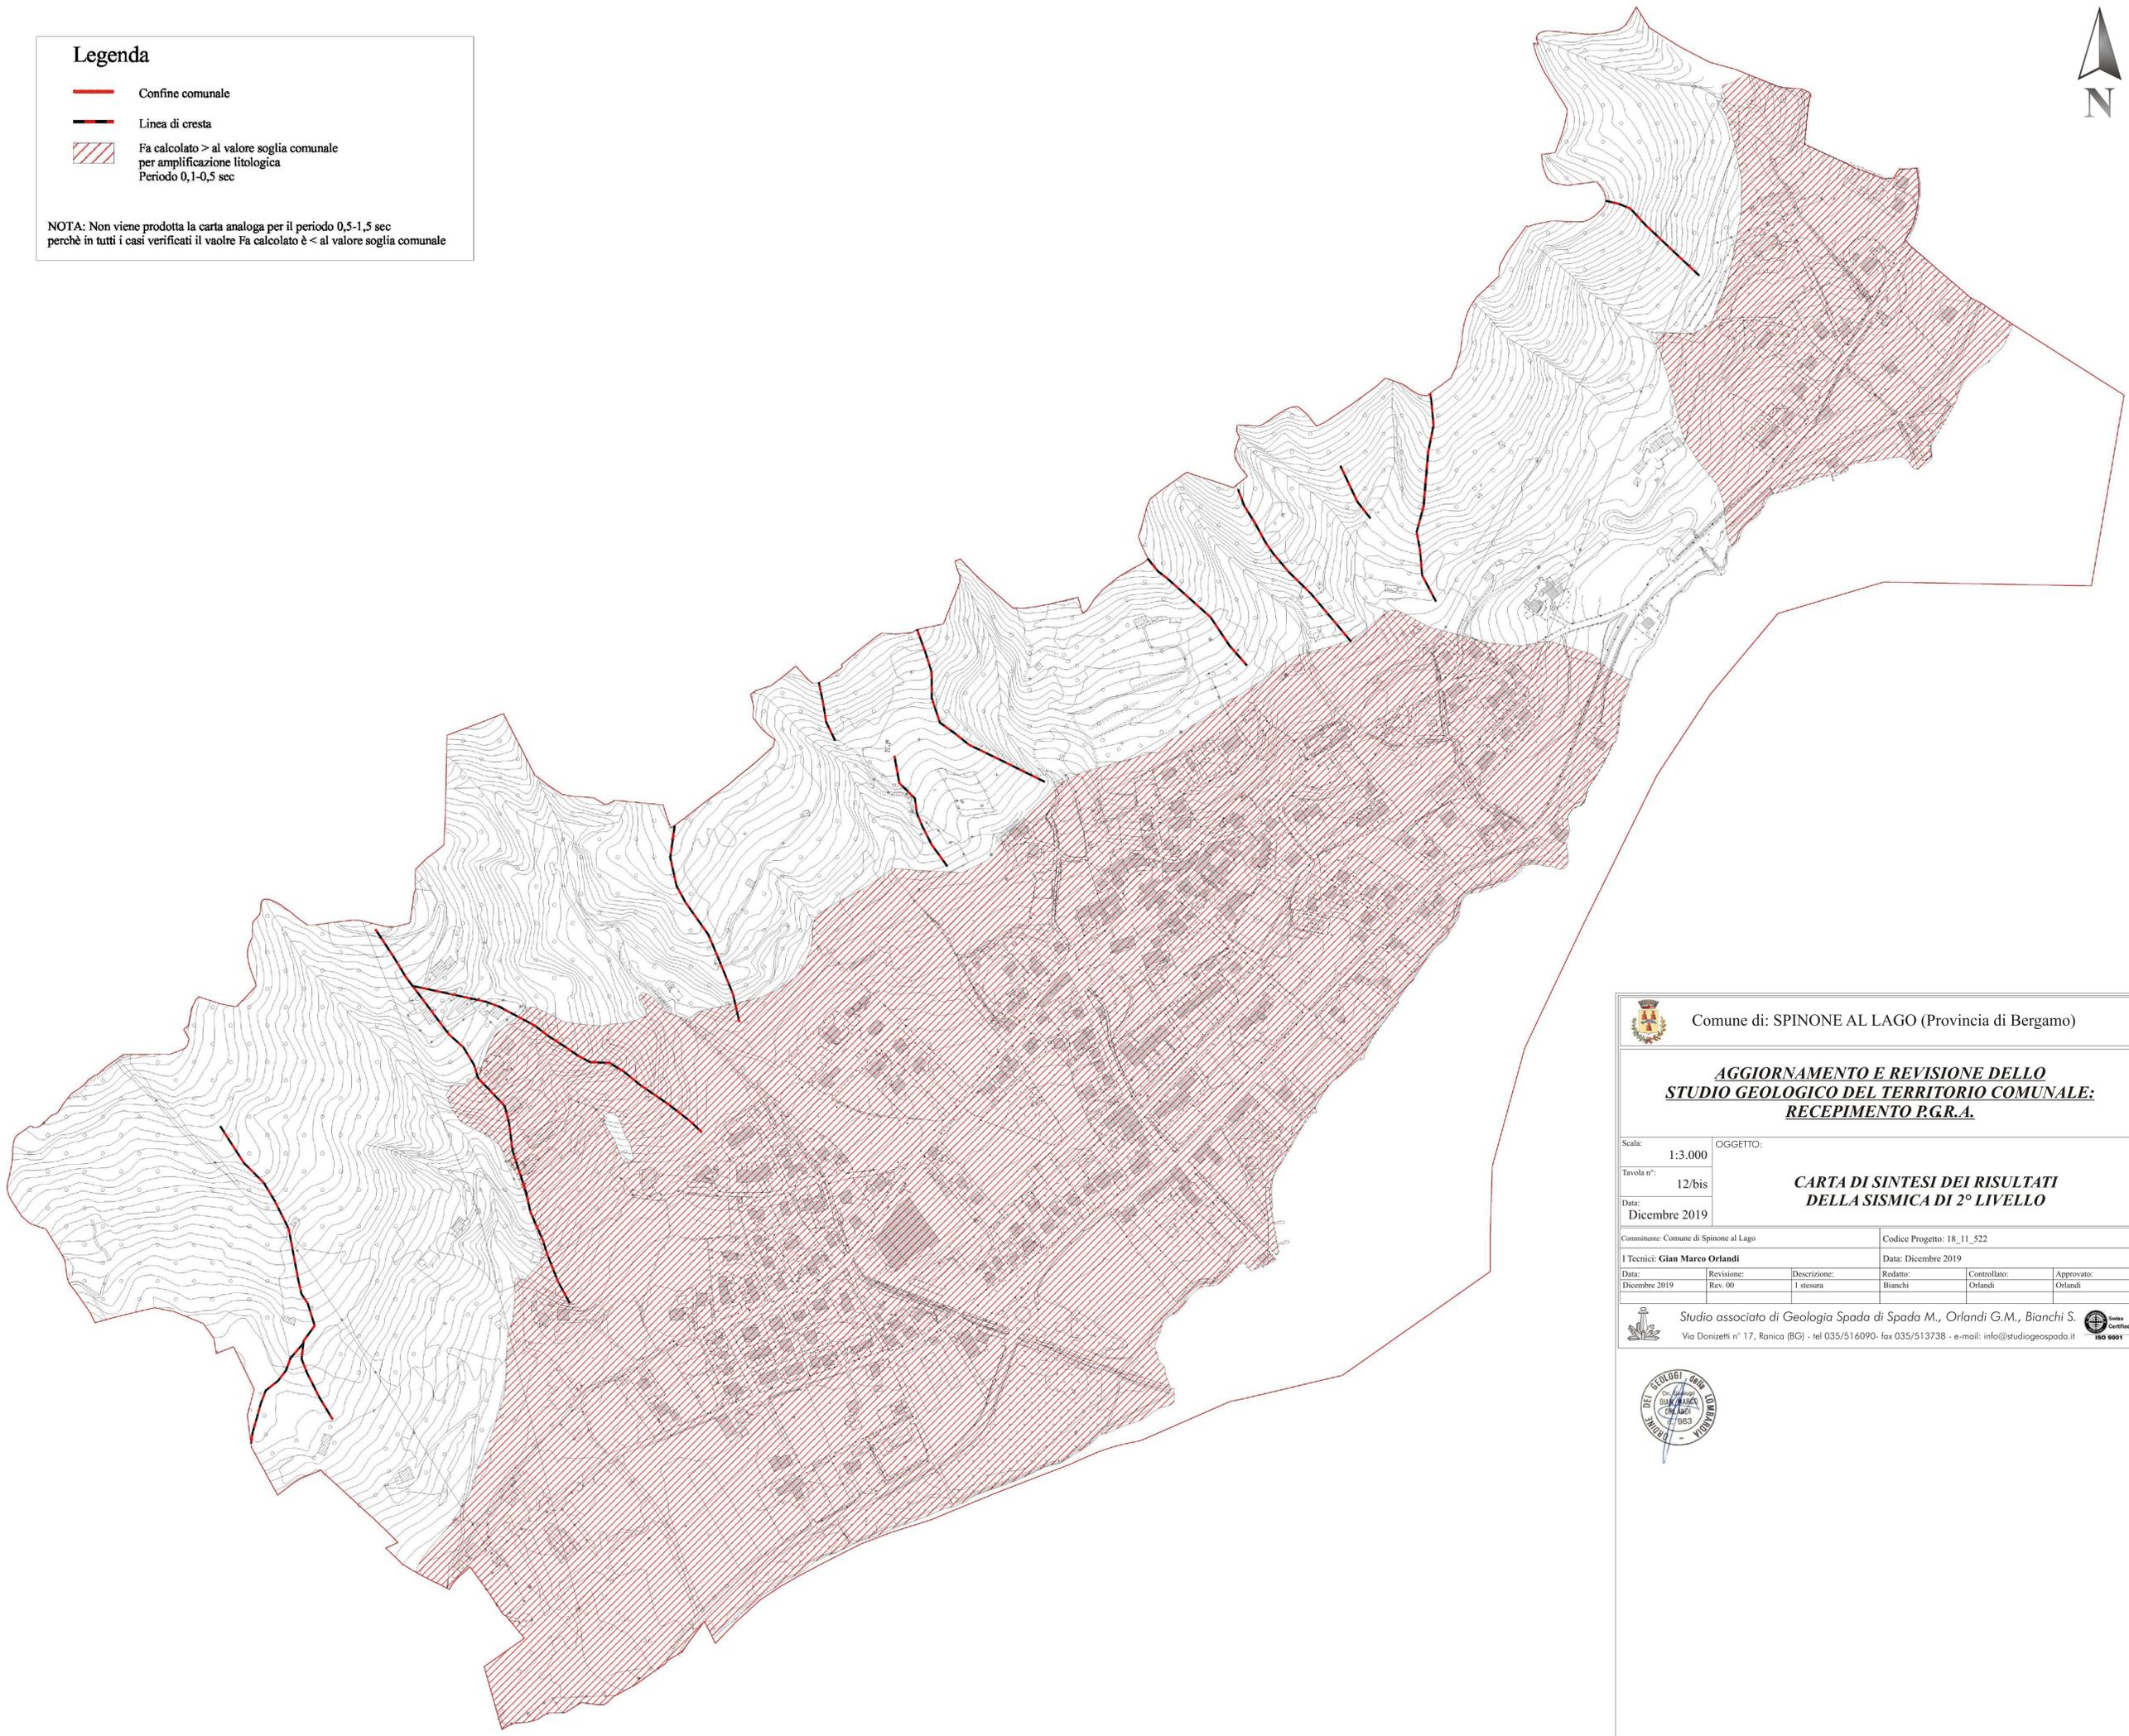

 Comune di: SPINONE AL LAGO (Provincia di Bergamo)					
AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE: RECEPIMENTO P.G.R.A.					
Scala:	1:3.000	OGGETTO:			
Tavola n°:	12/bis	CARTA DI SINTESI DEI RISULTATI DELLA SISMICA DI 2° LIVELLO			
Data:	Dicembre 2019				
Comittente: Comune di Spino al Lago			Codice Progetto: 18_11_522		
I Tecnici: Gian Marco Orlandi			Data: Dicembre 2019		
Data:	Revisione:	Descrizione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
Dicembre 2019	Rev. 00	1 stesura	Bianchi	Orlandi	Orlandi
 Studio associato di Geologia Spada di Spada M., Orlandi G.M., Bianchi S. Via Donizetti n° 17, Ronica (BG) - tel 035/516090- fax 035/513738 - e-mail: info@studiogeospada.it 					

